


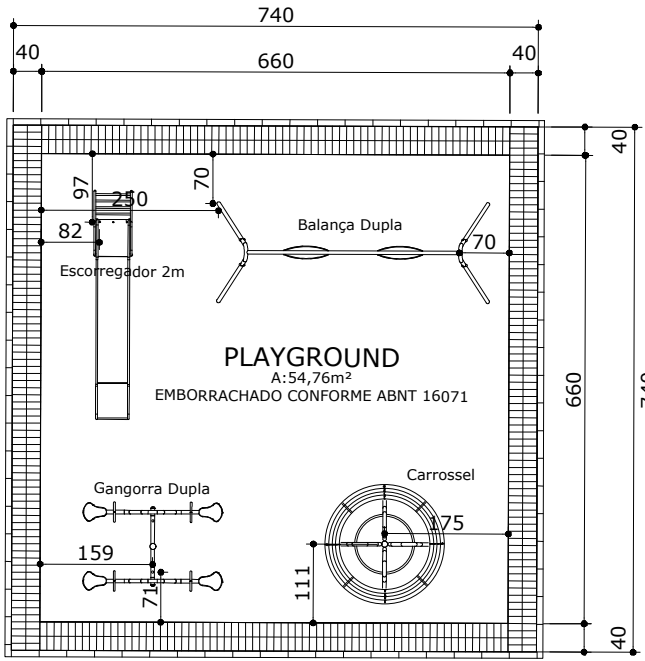


API - 04
esc.:1:100

ÁREA TOTAL: 54,76m²
ÁREA DE PISO MONOLÍTICO EMBORRACHADO: 43,55m²
ÁREA DE PISO DE PAVER DRENANTE: 11,21m²


LEGENDA

- PISO MONOLÍTICO EMBORRACHADO SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO COM f=1%
- PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 10x20cm
- FINCADINHA PRÉ MOLDADA 9x19x39cm

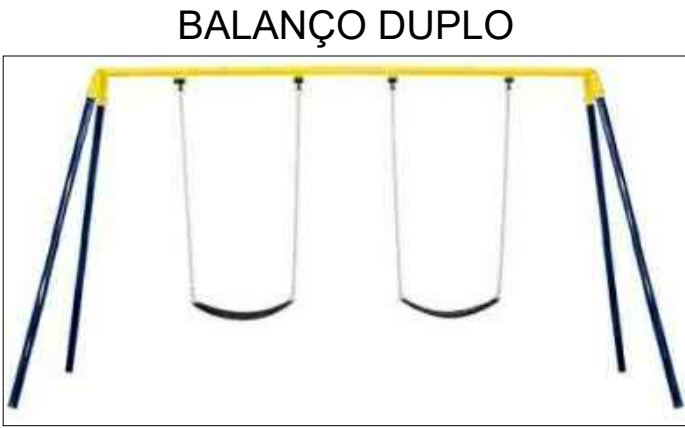

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

TODOS OS EQUIPAMENTOS CONTEMPLADOS NESTE PROJETO, DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME INSTRUÇÕES DO MANUAL DO FABRICANTE E/OU FORNECEDOR.

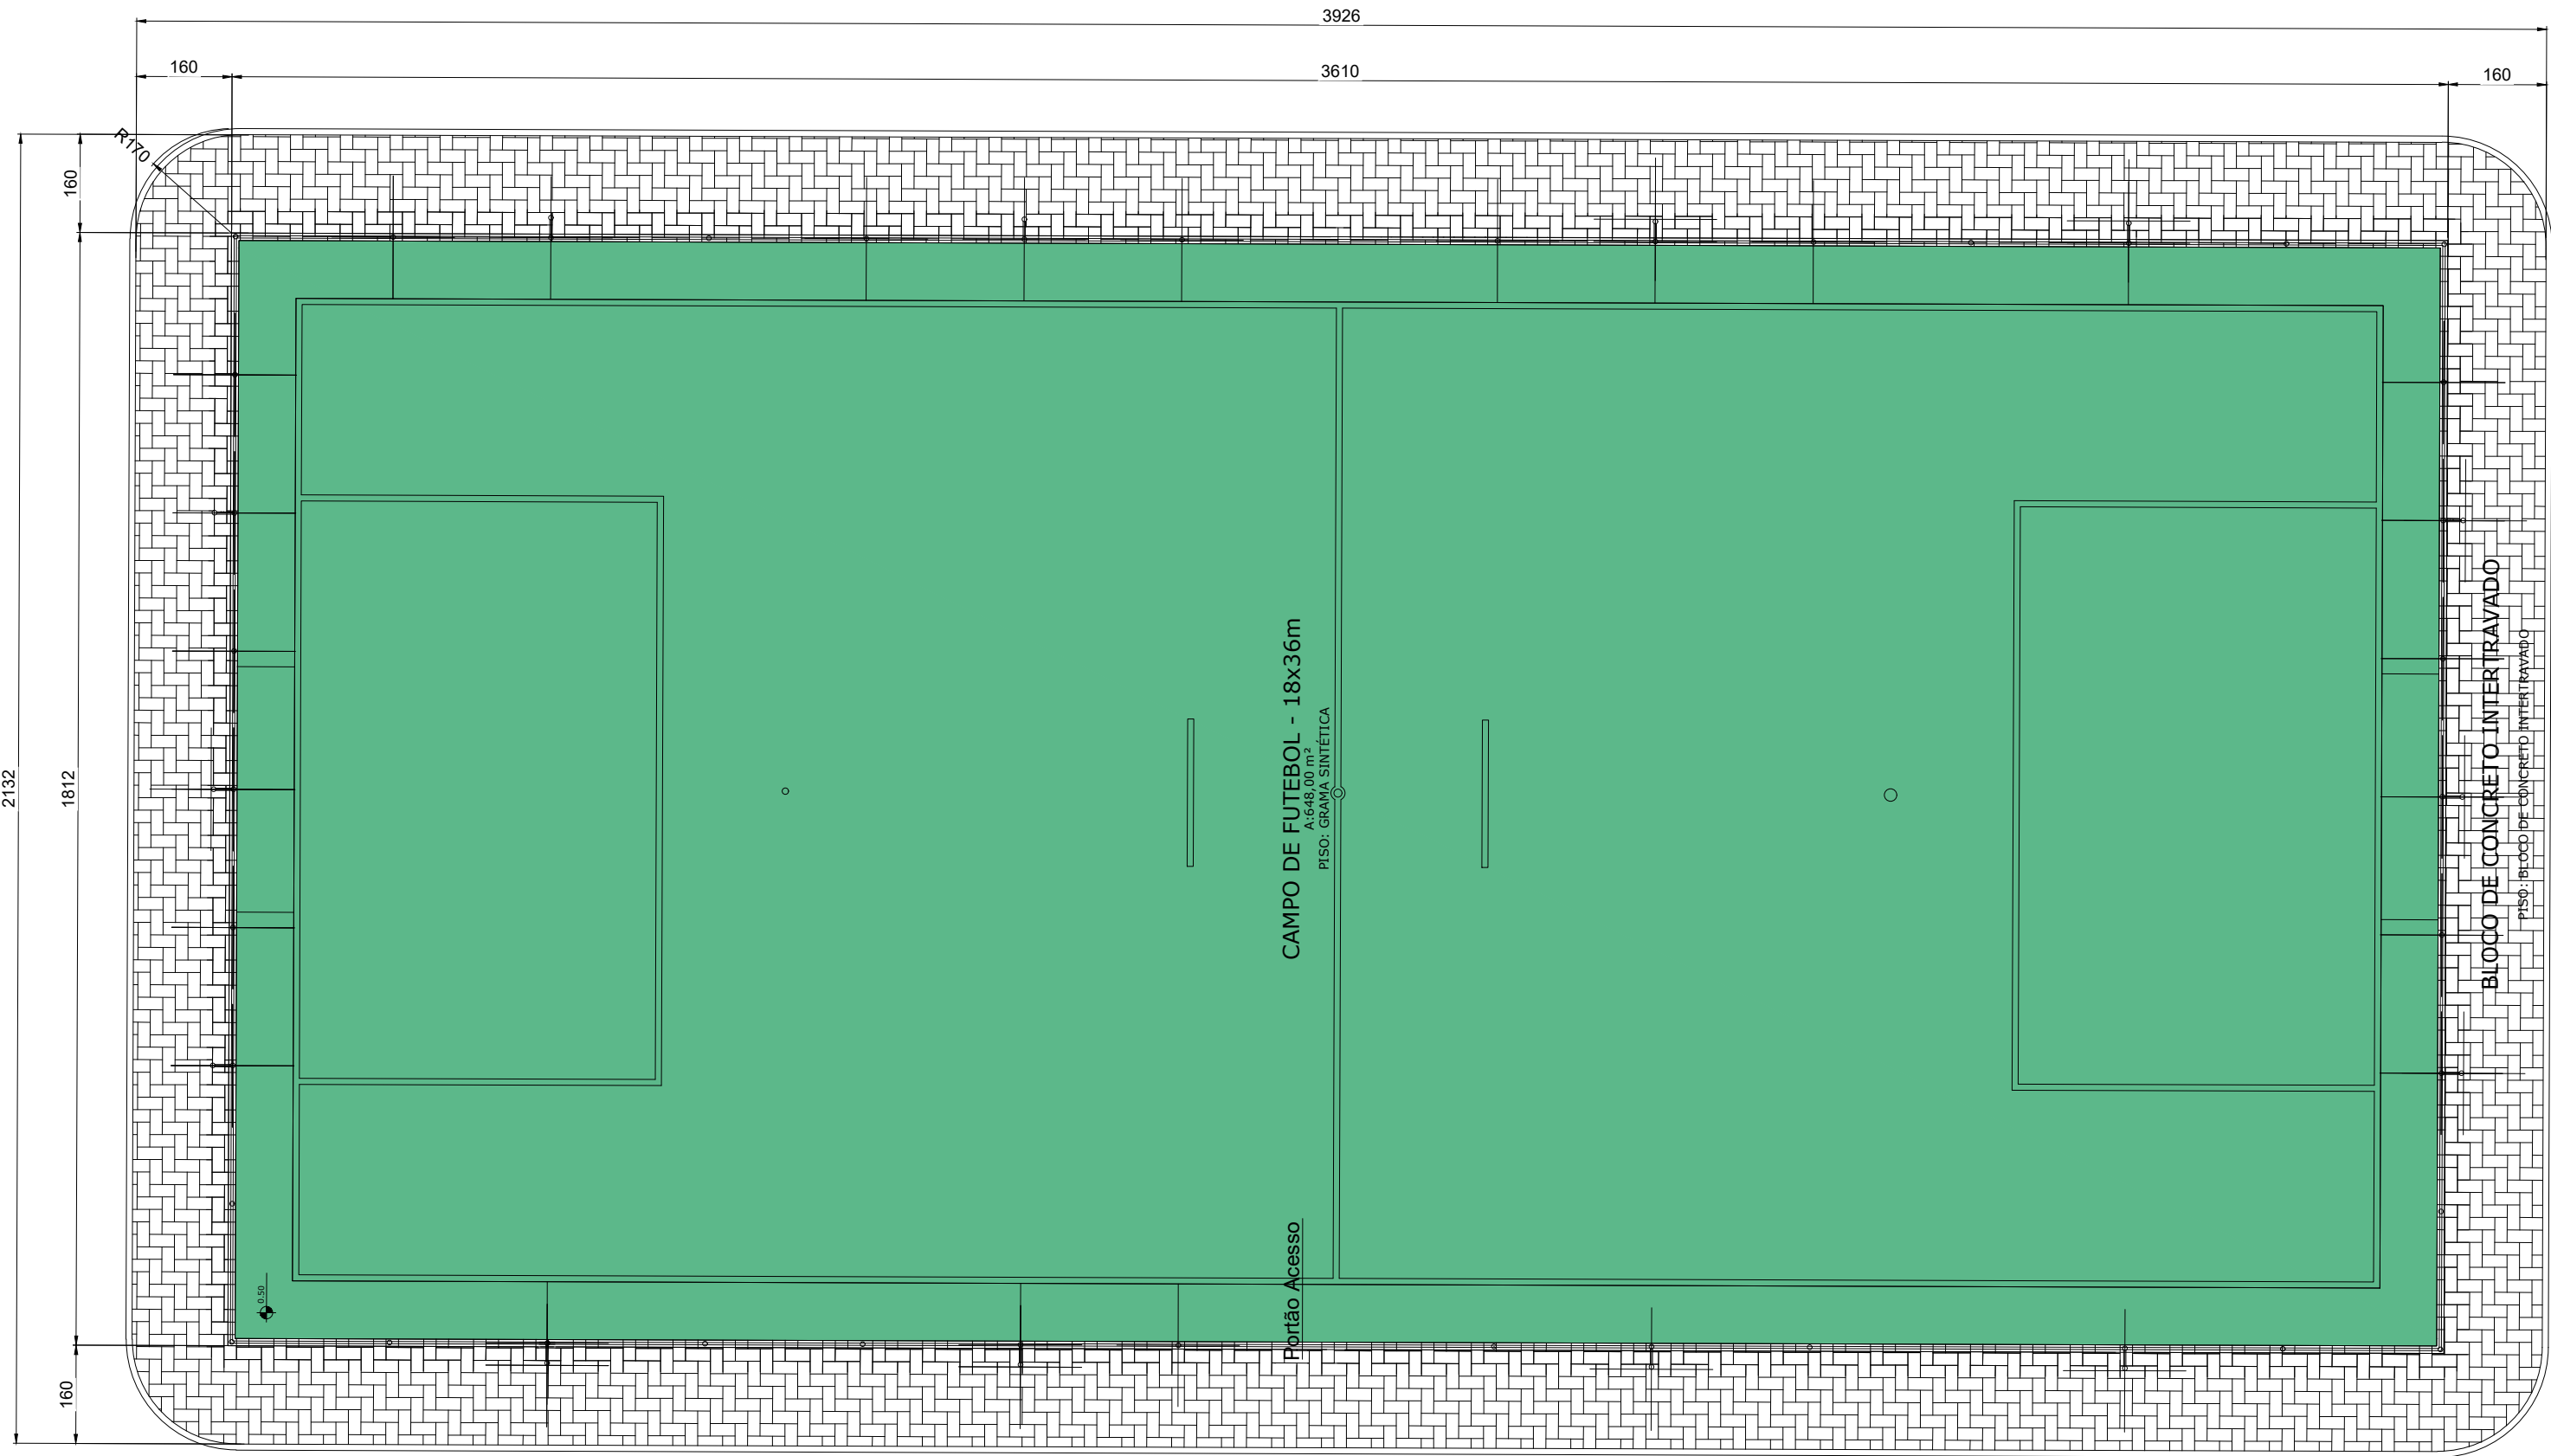

CAMPO DE FUTEBOL - MÓDULO 01 - LAYOUT 01
esc.:1:100

ÁREA TOTAL: 837m²
ÁREA DE PISO DE GRAMA SINTÉTICA: 648,00m²
ÁREA DE PISO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS: 181,13m²

LEGENDA

- GRAMA SINTÉTICA
- PISO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS

GRAMA SINTÉTICA

Especificação técnica da grama sintética:

- Altura fios: 50 mm livres;
- Tipos dos fios: Monofilamento de Polietileno;
- Cores: Bicolor com dois tons de verde no mesmo tufo e linhas demarcatórias brancas;
- Título dos fios: 12.000 DTex com alma de sustentação de 320 micras (± 5%);
- Escartamento: Máximo 19 mm;
- Tufos por Metro Linear: 130 TUFOS;
- Base da grama sintética: tripla bi-dimensional, Sistema Turflocked; com uma das camadas de polipropileno;
- Galga 5/8; Pontos por decímetro 13;
- Resistência UV: Proteção UVS (Ultra Violeta Superior). 3 Almas de sustentação com comprovação em laboratório credenciado FIFA;
- Certificado FIFA QUALITY PRO.

Preparação do solo, construção da base e instalação da grama sintética:

- Limpeza do terreno;
- O nivelamento será feito com o equipamento topográfico, nível laser, que irá determinar, através de demarcações por estacas, as cotas de caimento do terreno obedecendo ao caimento de 0,5% a 1% do centro do campo para as laterais.
- O corte e laminação do terreno serão executados com moto niveladora, ou retroescavadeira com pá laminadora, para tanto estes serviços servirão para rebaixamento do terreno para a colocação da base graduada e regularização da superfície. Se o corte do terreno ultrapassar os limites de 10cm será necessário recompor o terreno com material de boa qualidade, compactando-o, até atingir a cota de terreno para a base graduada.
- Construção da base no sistema de drenagem especificado, com camadas de 5cm de pó de pedra, 12cm de bica corrida, com caimentos laterais de 1% para melhor escoamento de águas pluviais, obedecendo as seguintes etapas:
- Construção do "confinamento" em blocos de concreto em até duas fiadas (dependendo do terreno) ou com blocos pré-moldados com uso específico para essa obra.
- Drenagem usando tubo corrugado de PVC ou PEAD, sendo 02 canaletas laterais com 0,80m de profundidade e 0,50m de largura revestidas em manta geotêxtil tipo Bidim e tubos de drenos de 100mm.



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SEDU - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE



PROPRIETÁRIO:
SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE

OBRA:
MEU CAMPINHO

LOCAL:
RUA ALMIRANTE BARROSO, 217, Q. 05, L.02, RESIDENCIAL PÉROLA II

MUNICÍPIO:
PÉROLA / PR

ESCRITÓRIO REGIONAL:
MARINGÁ / PR

TIPO:
CONSTRUÇÃO/ REFORMA

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF:
ARQ. HELIO ROBERTO MARZALEK JR.
CAU A113575-9

PROJETO:
ARQUITETÔNICO

REFERÊNCIA:
CANCHA FUTEBOL/PLAYGROUND

DESENHO:
DATA:
ESCALA DO DESENHO:
ARQUIVO:

HELIO
MARÇO/2020
INDICADA
ARQ_MEU_CAMPINHO_2019_R00

ARQ
01 03