


PLANTA BAIXA – USF 1
ESCALA 1:75

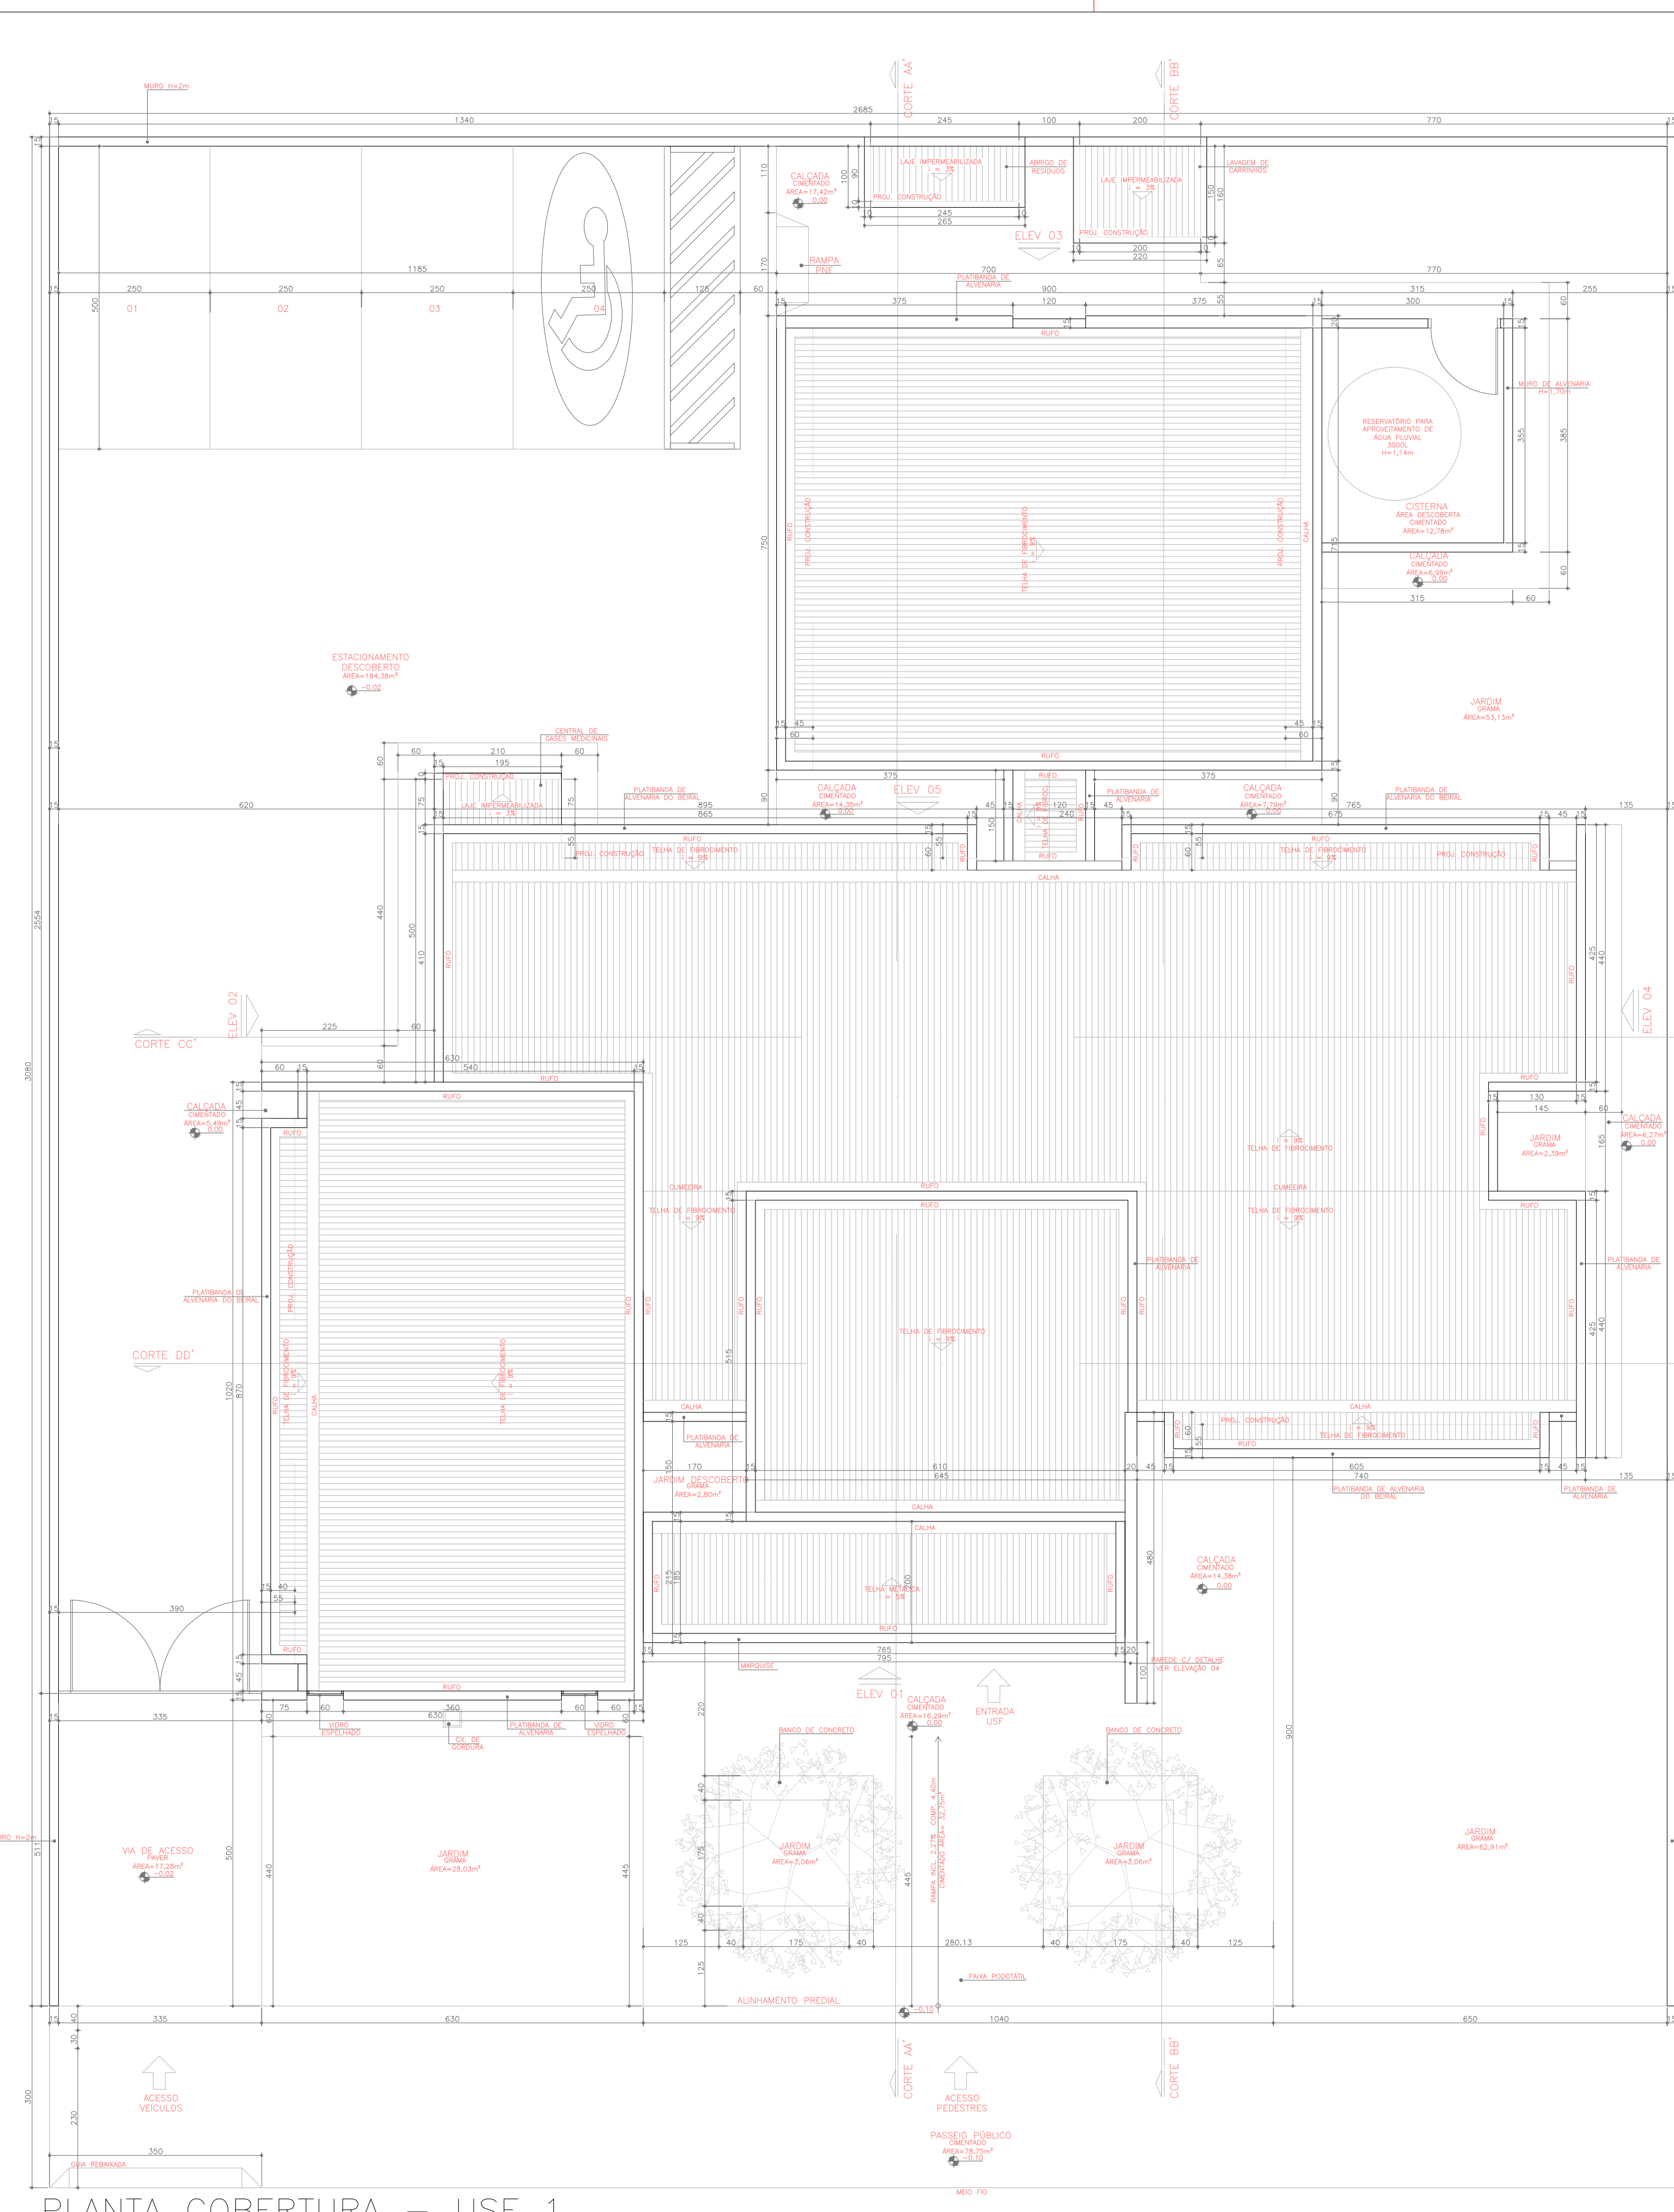


PLANTA COBERTURA – USF 1
ESCALA 1:75

ESPECIFICAÇÃO DE ESQUARIAS				
CODIGO	NOMENCLATURA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TIPO
PM01	Porta Madeira	0,80	2,10	1,80 m ² – Abre 1 fl.
PM02	Porta Madeira	0,80	2,10	1,80 m ² – Abre 1 fl.
PM03	Porta Madeira	0,80	2,10	1,80 m ² – Abre 1 fl.
PM04	Porta Madeira	1,60 (0,80/0,80)	2,10	3,36 m ² – Abre 2 fls.
PD01	Porta Aluminio	0,80	1,70	1,36 m ² – Abre 1 fl.
PD02	Porta Aluminio	0,80	2,00	1,60 m ² – Abre 1 fl.
PZ01	Porta de Ferro	3,60 (1,20/1,20)	2,00	6,00 m ² – Abre 2 fls.
PF01	Porta de Ferro	1,20 (0,60/0,60)	1,80	2,08 m ² – Abre 2 fls.
PF02	Porta de Ferro	2,40 (1,20/1,20)	2,00	4,80 m ² – Abre 2 fls.
JA01	Janela Aluminio	1,00	0,80	0,80 m ² – 1,70
JA02	Janela Aluminio	1,50	0,80	1,20 m ² – 1,70
JA03	Janela Aluminio	2,00	0,80	1,60 m ² – 1,70
JA04	Janela Aluminio	3,00	0,80	2,40 m ² – 1,70
JA05	Janela Aluminio	2,40	0,80	1,92 m ² – 1,70
JA06	Janela Aluminio	3,00	0,80	2,40 m ² – 1,70
CV01	Concreto de cimento sem grout de base	3,00	2,50	7,50 m ² – 2
CV02	Concreto de cimento sem grout de base	3,00	2,50	7,50 m ² – 2
CV03	Concreto de cimento sem grout de base	3,00	2,50	7,50 m ² – 2
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS				
PISO				
PAREDE				
TETO				
NOTAS				
1 – PISO EM GRANITO				
2 – PISO EM CERAMICA 40x40cm, COR CINZA CLARO, PISO S, PRIMEIRA LINHA, EXTRA ASSENTADO C/ ARGAMASSA E REJUNTÉ COR CINZA CLARO				
3 – PISO EM CIMENTO QUEIMADO				
PAREDE				
1 – PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO GELADO SOBRE MASSA ACRILICA				
2 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
3 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
4 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
5 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
6 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
7 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
8 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
9 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
10 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
11 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
12 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
13 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
14 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
15 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
16 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
17 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
18 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
19 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
20 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
21 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
22 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
23 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
24 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
25 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
26 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
27 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
28 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
29 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
30 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
31 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
32 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
33 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
34 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
35 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
36 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
37 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
38 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
39 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
40 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
41 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
42 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
43 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
44 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
45 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
46 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
47 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
48 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
49 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
50 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
51 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
52 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
53 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
54 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
55 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
56 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
57 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
58 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
59 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
60 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
61 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
62 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
63 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
64 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
65 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
66 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
67 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
68 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
69 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
70 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
71 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
72 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
73 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
74 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
75 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
76 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
77 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
78 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
79 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
80 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
81 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
82 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
83 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
84 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
85 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
86 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
87 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
88 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
89 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
90 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
91 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
92 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
93 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
94 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
95 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
96 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
97 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
98 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
99 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				
100 – PINTURA ACRILICA SEM BRILHO				

LEGENDA				
	PÓ QUÍMICO SECO: 20-B-C	NOTAS		
	GÁS CARBÔNICO: 5-B-C	1 – PREVER PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIAS NOS EXTINTORES EXTERNOS		
	ÁGUA PRESSURIZADA: 2-A	2 – TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE SER ALIMENTADO POR BATERIAS AUTÔNOMAS COM BATERIA INTERNA E TER AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 60 MINUTOS		
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	3 – O PARA RAIO DEVE SER EXECUTADO CONFORME NBR 5419/93.		
	PARA RAIO			
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA			
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA			

NPT 020/11 – ANEXO B				
SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA				
3 – SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO				
CODIGO	DIMENSÃO L x H	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	APLICAÇÃO
S2	240 120 8m		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EMERGENCIAL. MÍNIMO: L=2H
S3	240 120 8m		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER ATIVADO ACIMA DA PORTA PARA RESCUE. MÍNIMO: L=2H


SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA				
4 – SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS E ALARME				
CODIGO	DIMENSÃO L x H	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	APLICAÇÃO
E5	150 7m		EXTINTOR DE INCÊNDIO	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

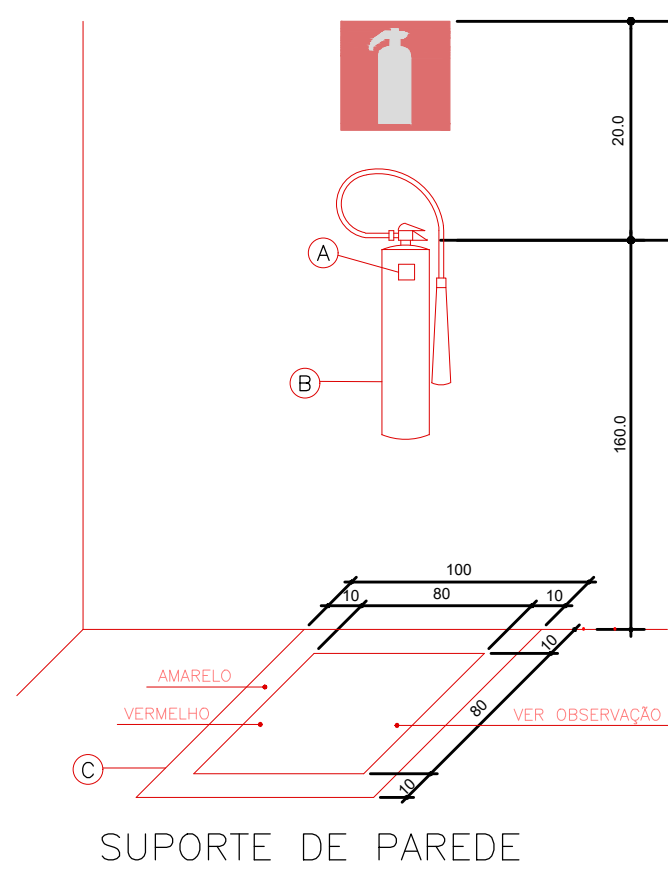


SUPOORTE DE PAREDE

- OBSERVAÇÃO:
- A – NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DEVERÁ CONSTAR O NOME E/OU ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO
 - B – OS EXTINTORES DEVEM SER DE MARCAS E TIPO DEVIDAMENTE APROVADOS PELA ABNT.
 - C – NOS DEPOSITOS, AREAS DE VENDA E OUTROS LUGARES ONDE EXISTA A POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVERÁ SER PINTADOS NO PISO, DUAS FAIXAS CONTOURNANDO UMA ÁREA DE (1,0x1,0)m, COM 0,10m DE LARGURA CADA, SENDO A EXTERNA VERMELHA E A INTERNA AMARELA.

DETALHE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES
SEM ESCALA

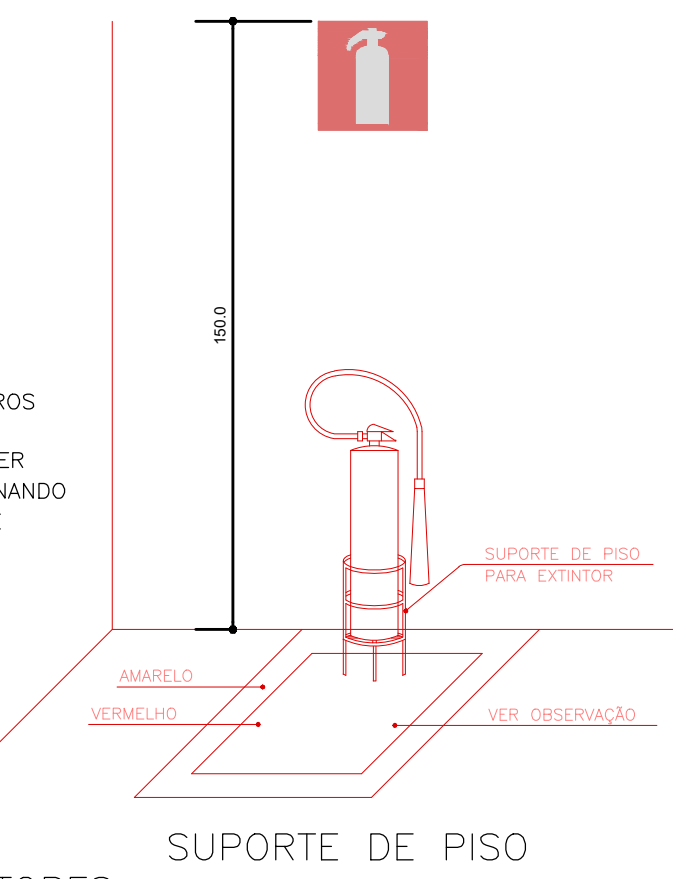

SUPOORTE DE PISO

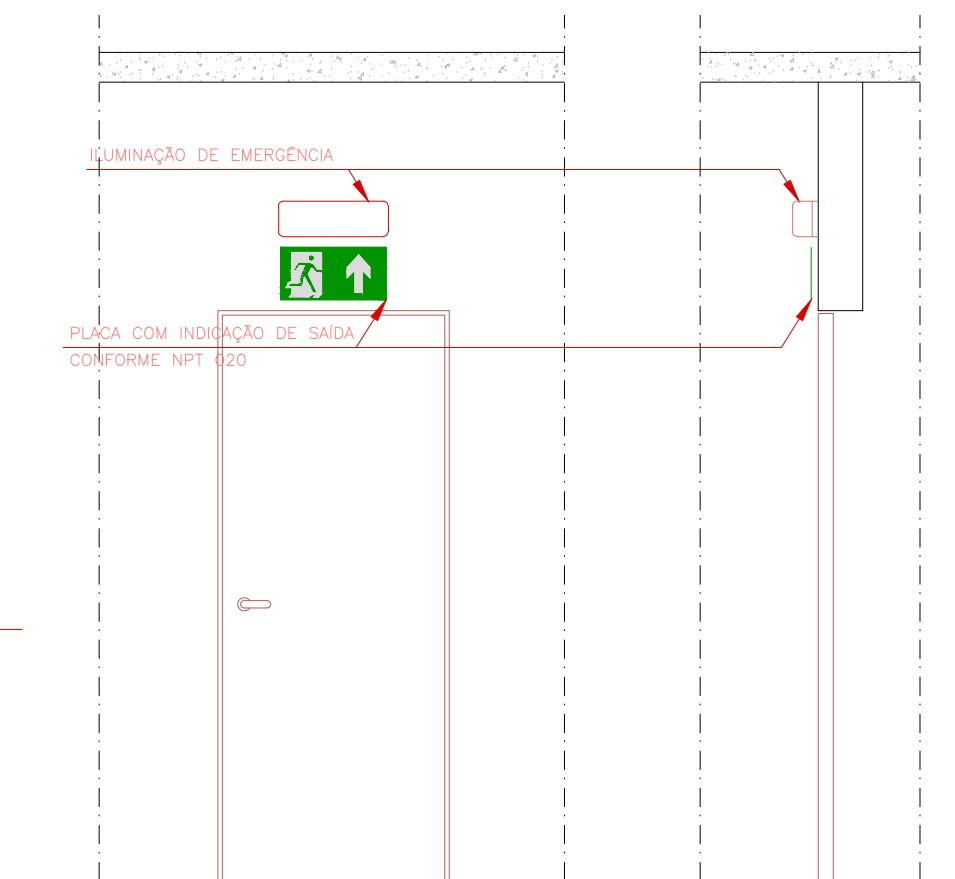

VISTA FRONTAL
DETALHE DA INDICAÇÃO LUMINOSA DE SAÍDA

OBS: TODOS OS DETALHES DEVERÃO SEGUIR O PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA ATENDEM AOS REQUISITOS MÍNIMOS DA NPT011-11, CONFORME NPT 011-11, PORTANDO: PISO DE DESCARGA – 50m, DEMAS PISOS – 40m, VER MEMORIA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	INSTALAÇÃO DE BLOCOS AUTÔNOMOS, INTERNA À NPT 018-11, VER MEMORIA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SINALIZAÇÃO POR PLACAS FOTOALUMINESCENTES CONFORME NPT 020-11.
EXTINTORES	ÁGUA PRESSURIZADA – 2-A PÓ QUÍMICO SECO BC – 20-B-C CONFORME NPT 021-11

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
GERÊNCIA DE PROJETOS

PROJETISTA: [Nome]

PROJETO: [Nome]

INCÊNDIO

PROJETO COMPLETO

INC 02/02

OBS.: VER NOTAS, CONVENÇÃO E DETALHES PRANCHA 1 02/02

* TODO O CONTEÚDO DESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA AUTORES RESERVADOS *

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

DATA	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/ESTABECIMENTO	Nº DO PROJ.

MEP ADJETURADA - Rua Aze de Fora, 100 - Jd. Sumaré - Londrina - Pr - CEP: 86020-680

FONE/FAX: 03441-3328-1020 - E-mail: projetos@meperadjetura.com.br

Medidas em centímetros

Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto.

Obra: [Nome]

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 1

Curitiba - PR

Área: 311,00m²

Orçamento: CLÍNICA MÉDICA / H-6

PARA USO DO CBMR

Plano: [Nome]

Conteúdo em Planta: [Nome]

102/02

PROJETO COMPLETO

Proprietário: [Nome]

Execução: [Nome]

Responsável Técnico: [Nome]

Projeto nº: 1216

Evento: [Nome]

Engenheiro Civil - CREA PR 28.813/D

Assinatura: [Nome]

REC-PR-NPT_02_02

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



PLACA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
CONFORME NPT 020

DE PISO
NTOR

ERVAÇÃO

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

DETALHE DA INDICAÇÃO LUMINOSA DE SAÍDA
SEM ESCALA

OBS: TODOS OS DETALHES DEVERÃO SEGUIR
O PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.

OBS.: - VER NOTAS, CONVENÇÃO E DETALHES PRANCHA I 02/02

" TODO O CONTEÚDO DESTES PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA HIDRALON LTDA - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS "

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCIP



MEP AQUITETURA - Rua Juiz de Fora, 100 - Jd. Sumaré - Londrina - Pr - CEP: 86020-680
FONE/FAX: 0XX43 - 3328-1020 - E-mail: projetos@meparquitetura.arq.br

Medidas em centímetros.

O valor da cota prevalece ao da escala.

Conferir medidas no local.

Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto.

Obra / Endereço

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 1
CURITIBA - PR

Área 311,05m ²	Ocupação CLÍNICA MÉDICA / H-6	PARA USO DO CBMPR conforme projeto 14/Bm3 2014
Prancha I 02 / 02	Conteúdo da Prancha PROJETO COMPLETO 	
Proprietário	Michele Caputo Neto Secretário de Estado da Saúde	
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.416.940/0001-28		
Escala 1 : 100	Responsável Técnico	
Projeto nº 1216	Evaristo Queiroz dos Santos - Engenheiro Civil - CREA PR 24.812/D	



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS



Of. nº 014 – CCB/BM-7.

Curitiba, 22 de julho de 2014.

Assunto: Solicitação de análise.

Prezado Senhor:

Através do presente informo que os Planos de Segurança Contra Incêndio e Pânico denominados: **Projeto Padrão das Unidades de Saúde da Família – Porte 01, com 311,05 m², Porte 02, com 348,66 m², Porte 03, com 419,24 m², e Porte Rural, com 86,46 m²**, foram analisados por essa Seção e estão em condições de serem aprovados diretamente nas unidades do Corpo de Bombeiros do estado do Paraná, com responsabilidade territorial onde for edificada a obra, ressalvadas as exigências dos Códigos de Posturas Municipais.

Para tanto o processo deve seguir com ART em anexo, coincidindo com a área indicada em prancha, e assinatura do contratante.

Deve ser encaminhado em duas vias devidamente assinadas para aprovação diretamente nos Grupamentos de Bombeiros.

Respeitosamente,

Maj. QOBM Emerson Luiz Baranoski,
Chefe da BM-7/CCB

Ao Senhor
EVARISTO QUEIROZ DOS SANTOS
MEP ARQUITETURA
Rua Juiz de Fora, 100, Jd. Sumaré
Londrina-PR